


6-Технические параметры

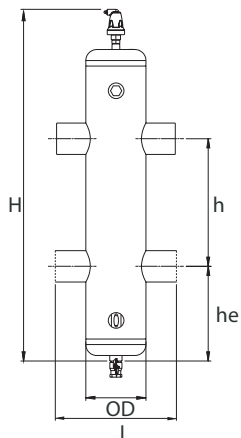

	Подключение	Диаметр OD (мм)	H (мм)	L (мм)	h (мм)	he (дюймы)	Вес (кг)	Max.Flow (L/s)	Max.Flow (м ³ /ч)
SCX-D-M	1"	168,3	811,5	330	247,5	240	1,053	3,3	17
SCX-D-M	1-1/4"	168,3	926,5	330	272,5	305	1,15	6,3	28
SCX-D-M	1-1/2"	219,1	981,5	450	272,5	360	1,260	8,3	33
SCX-D-M	2"	219,1	1231	455	345,1	464,8	1,41	12,5	38

Примечание: Компания «Viра» оставляет за собой право изменять размеры, материал и дизайн изделия.

Рабочее давление : 0-10 бар
 Рабочая температура : 0-110 °C
 Корпус : Углеродистая сталь / Нержавеющая сталь
 Фильтр : Нержавеющая сталь

-Гарантия

- 2 года со дня продажи .
- Неправильная установка/монтаж, несанкционированное использование посторонними лицами или ремонт устройства приведет к аннуляции/отмене гарантии.
- Повреждения и неисправности, возникающие при погрузке, разгрузке и транспортировке после доставки товара покупателю, не входят в объем гарантии.
- Повреждения, вызванные неисправностью, не покрываются гарантией.

VIRAFIX



МАГНИТНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СЕПАРАТОР «VIRAFIX»

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

📍 Адрес: город Стамбул, район Икителли, Промышленный Бизнес Комплекс «Метал», корпус:11, №:37/39

☎ 0212 549 57 70

☎ 0212 549 58 48

✉ info@viraisi.com

🌐 www.viraisi.com

Уважаемый потребитель,

Благодарим вас за выбор наших продуктов «VIRAVENT», «VIRACLEAN», «VIRAPLUS», «VIRAFIX» И «VIRABALANCE», тщательно изготовленные на наших предприятиях, оснащенных современным оборудованием.

Миссия компании «Vira Isı ve Endüstriyel Ürünler A.Ş.», которая производит продукцию с использованием самых высоких технологий за счет 100% отечественного капитала и используя богатый собственный производственный опыт, состоит в том, чтобы стать символом качества и доверия и продемонстрировать с высокой экологической сознательностью, предоставлять для потребителей продукты и услуги мирового класса. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с представителями компании «Vira Isı ve Endüstriyel Ürünler A.Ş.». Руководство пользователя содержит технические характеристики продукта, функции, вводную информацию, пояснения по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Внимательно прочтите руководство перед использованием оборудования для более эффективной эксплуатации.

В некоторых частях данного руководства используются следующие обозначения:



1-Общие соображения

- ▲ Вода и водно-гликолевые смеси используются в максимальных пропорциях (максимально 50%).
- ▲ Установка и монтаж устройства должна производиться авторизованными дилерами или авторизованными подрядчиками.
- ▲ Неправильная установка/монтаж, несанкционированное использование посторонними лицами или ремонт устройства приведет к аннулированию/отмене гарантии.
- ▲ Ваше устройство разработано как сепаратор воздуха и/или сепаратор грязи и/или уравнилельный резервуар. По этой причине его следует подключать к установке, совместимой с его мощностью и производительностью.
- ▲ Разработка и производство продуктов «VIRAVENT», «VIRACLEAN», «VIRAFIX», «VIRAPLUS» И «VIRABALANCE» осуществлено в соответствии с Директивой по оборудованию, работающему под давлением (2014/68/EC)
- ▲ Прикосновение к горячему изделию во время работы может привести к ожогам.
- ▲ В случае неисправности позвоните в компанию, производившую установку и монтаж.
- ▲ Предназначен для эксплуатации только в крытых помещениях.
- ▲ При установке данного устройства необходимо соблюдать все применимые национальные и местные правила и законы.

2-Предупреждения о безопасности

- Не применять устройство не по назначению.
- Не используйте устройство с питьевой водой, маслом и опасными или легковоспламеняющимися жидкостями.
- Перед выполнением любых работ с «VIRAVENT», «VIRACLEAN», «VIRAFIX», «VIRAPLUS» И «VIRABALANCE» уменьшите давление до абсолютного нуля и дайте устройству остыть.
- Сбрасываемая горячая вода должна быть отведена в подходящий дренажный сток.
- Никогда не используйте воздухоотводчик/воздуховыпускной клапан на «VIRACLEAN», «VIRAPLUS» и «VIRAFIX» для заполнения установки.
- Никогда не используйте воздухоотводчик/воздуховыпускной клапан на «VIRAVENT», «VIRACLEAN» И «VIRAPLUS» для заполнения установки.

3- Рекомендации по более эффективному использованию вашего устройства

- Для экономии энергии регулярно проводите техническое обслуживание устройства.
- Используйте воду, характеристики которой подходят для вашей установки.

4- Описание установки

4.1- Основные функции и функциональные части

«VIRAFIX»: Данный продукт разработан в качестве уравнилельного бака.

Долговечный и прочный внешний корпус.

Вентиляционное отверстие, подключение термометра или барометра.

Оптимальный гидравлический баланс и смесь жидкостей в системе

Самый важный элемент системы проектирования MicroSmart. Обеспечивает оптимальное отделение воздуха и микропузырьков и создает низкое сопротивление потоку. В тоже время обладает высокой степенью удержания грязи.

Специально разработанный автоматический воздухоотводчик обеспечивает герметичность и отсутствие засорения и загрязнений.

Стандартное фланцевое соединение до DN 600 и сварное соединение до DN 300. Резьбовое соединение интервале между 1" и 2".

Съемный магнит.

Клапан сброса отложений и грязи.

5-Сборка

«VIRAFIX»

- «VIRAFIX» должен быть установлен между первичным контуром (сторона нагрева или охлаждения) и вторичным контуром (сторона нагрева или охлаждения) в установке. (Рисунок1)
Блок «VIRAFIX» монтироваться на горизонтальных линиях в вертикальном положении, чтобы воздухоотводчик VirATOP находился сверху, а сливной дренажный вверх и дренажным клапаном вниз. (Рисунок 1)

- Для системы отопления верхние патрубки должны быть подключены к подающему трубопроводу системы, а нижние – к обратному трубопроводу системы. В системах охлаждения нижние соединения должны быть подключены к линии подачи системы, а верхние соединения должны быть подключены к возвратной линии. Воздуховыпускной клапан (воздухоотводчик) не должен закрываться. Воздухоотводчик должен быть установлен с максимальным наклоном 2°. Во время испытания сжатым воздухом при сборке выпускной клапан должен быть закрыт колпачком 1/2 дюйма и после испытания не должен сниматься/выниматься с места. Удаление грязи в «VIRAFIX» должно выполняться квалифицированным сантехником следующим образом;

Вода, которую вы собираетесь сливать, может быть горячей.

- Вода, которую вы собираетесь сливать, может быть горячей.
- Сбрасываемая горячая вода должна быть отведена в подходящий дренажный сток.
- В процессе очистки ненадолго откройте сливной кран.
- Если в процессе очистки из дренажного отсека течет грязная вода, закройте сливной кран.
- После слива следует проверить давление в установке и при необходимости заполнить ее водой.

Рисунок 1

