

# Технический паспорт изделия



**Труба однослойная полиэтиленовая с повышенной  
термостойкостью (PE-RT)  
ТП № 2022.05/VRG-P01**

**Производитель:** ООО Юнайтед Термо Рус

**Адрес:** РФ, 301830, Тульская обл., г. Богородицк, Заводской проезд, д. 2

**Дата издания:** Апрель 2017

## 1. Назначение и область применения

- 1.1. Трубы полиэтиленовые с повышенной термостойкостью (PE-RT) изготавливаются методом экструзии и предназначены для использования в низкотемпературных системах отопления (теплые полы, теплые стены, обогрев открытых площадок) и системах охлаждения. Трубы могут применяться в системах питьевого и хозяйственно-питьевого назначения, горячего водоснабжения, кондиционирования, а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам трубы.
- 1.2. Соединение труб выполняется с помощью резьбозажимных фитингов (концовок стандартов «конус» и «евроконус») или пресс-фитингов.
- 1.3. Труба не имеет кислородного барьерного слоя, поэтому её кислородная проницаемость может превышать 0,1 г/м<sup>3</sup> в сутки, это следует учитывать при проектировании трубопроводных систем систем.
- 1.4. Трубы поставляются в бухтах по 160 м, 200 м, 300 м и 400 м для диаметра 16 мм и по 100 м, 200 м для диаметра 20 мм.
- 1.5. Допустимая погрешность длины бухт составляет ±1%.
- 1.6. Трубы производятся в натуральном (без добавления красителя, белый прозрачно-молочный) и красном цветах.

## 2. Характеристики труб и классификация рабочих режимов

Однослойные трубы Varmega полиэтиленовые с повышенной термостойкостью изготавливаются и испытываются согласно стандартам ГОСТ 32415–2013, EN ISO 22391, DIN 16833/16834, регламентирующим физические и размерные значения, а также позволяющим определить сопротивление воздействию давления и температуры в соответствии с кривыми регрессии.

Тип / наружный диаметр, мм	16	20
Толщина стенки, мм	2.0	2.0
Внутренний диаметр, мм	12	16
Материал трубы	Полиэтилен с повышенной термостойкостью (PE-RT)	
Вес 1 погонного метра трубы, г	87	111
Объем жидкости в 1 п. м. трубы, л	0,113	0,201
Рабочее давление при 20°C (XB класс), бар	16	16
Рабочее давление при 60°C (1 класс), бар	10	8
Рабочее давление при 70°C (2, 4 класс), бар	8	6
Плотность, г/см <sup>3</sup>	0,941	
Индекс расплава 190°C/2,16 кг, г/10 мин	0,85	
Теплопроводность, Вт/(мК)	0,40	
Коэффициент линейного расширения	1,8 *10 <sup>-4</sup> К <sup>-1</sup>	
Удлинение до разрыва, %	760	
Прочность на разрыв, МПа	36	
Модуль упругости при 23°C, МПа	650	
Кислородопроницаемость, г/м <sup>3</sup> сутки	>0,1	


Пожарно-технические характеристики	Группа
Группа горючести	Г4
Группа воспламеняемости	В3
Дымообразующая способность	Д3
Токсичность продуктов горения	Т3

## Сертификация и стандарты

Трубы соответствуют стандартам ГОСТ 32415–2013, EN ISO 22391, DIN 16833/16834

## Нормативная документация

ГОСТ 32415–2013 Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия  
 DIN 16833 EN Трубы из полиэтилена повышенной термостойкости (PE-RT). Общие требования к качеству, тестирование.  
 ISO 22391 Системы пластиковых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Полиэтилен повышенной термостойкости (PE-RT)

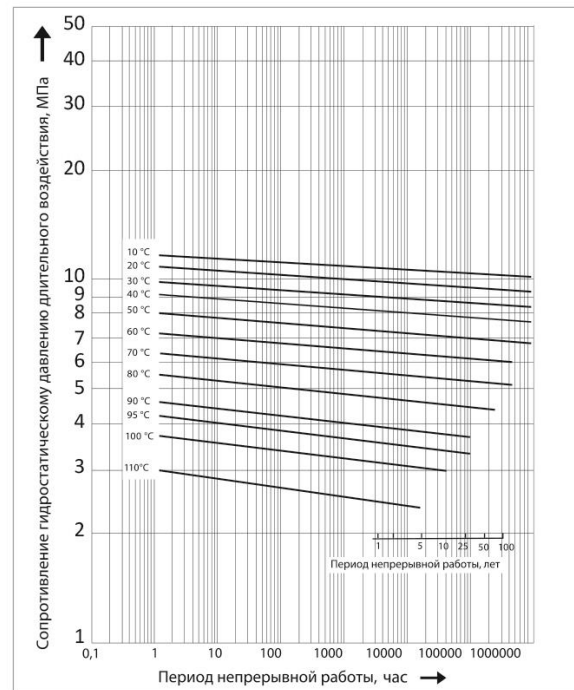

## Классификация рабочих режимов

Класс эксплуатации	$T_{\text{раб}}$ , °C	Время при $T_{\text{раб}}$ , годы	$T_{\text{макс}}$ , °C	Время при $T_{\text{макс}}$ , годы	$T_{\text{авар}}$ , °C	Время при $T_{\text{авар}}$ , часы	Применение
1	60	49	80	1	95	100	Горячее водоснабжение (60°C)
2	70	49	80	1	95	100	Горячее водоснабжение (70°C)
4	20 40 60	2.5 20 25	70	2.5	100	100	Высокотемпературное напольное отопление. Низкотемпературное отопление отопительными приборами
XB	20	50	-	-	-	-	Холодное водоснабжение



$T_{\text{раб}}$  - рабочая температура или комбинация рабочих температур транспортируемой воды;

$T_{\text{макс}}$  - максимальная рабочая температура транспортируемой воды, действие которой ограничено по времени;

$T_{\text{авар}}$  - аварийная температура транспортируемой воды, возникающая в аварийных ситуациях при нарушении работы автоматики терморегулирования, при этом аварийные фазы в отдельности не должны превышать 3 часов.

Для каждого размера трубы минимальный срок эксплуатации составляет 50 лет при её использовании в соответствии с условиями применения.

### Пропускная способность

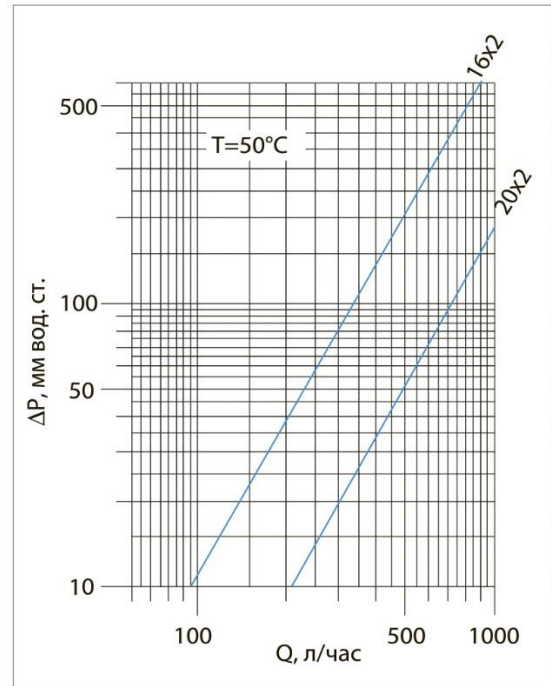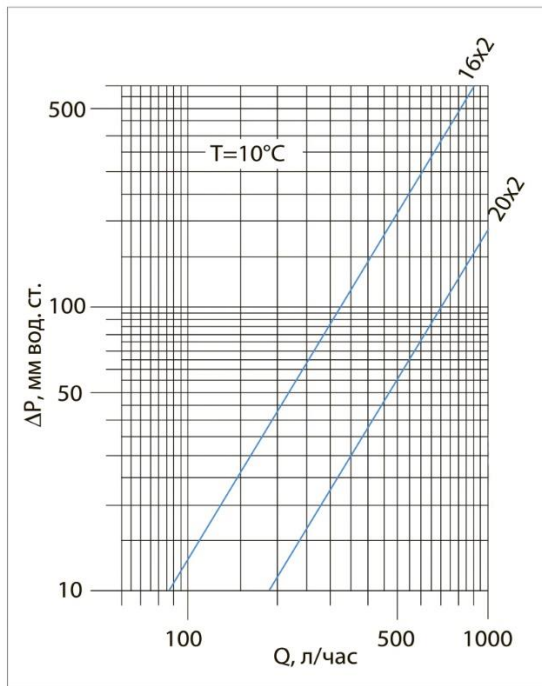

### 3. Обозначения на маркировке трубы

"1 m" VARMEGA PE-RT 16x2 ГОСТ 32415-2013 / ISO 22391 / DIN 16833 CLASS4/8 bar 22/06/15 ХХ:ХХ:ХХ С2 СДЕЛАНО В РОССИИ

Маркировка	Расшифровка
"1 m"	маркировка длины
VARMEGA	бренд
PE-RT	материал
16x2	размер
ГОСТ 32415-2013 / ISO 22391 / DIN 16833 CLASS4/8 bar	стандарты соответствия
ДД/ММ/ГГ ЧЧ:ММ:СС С2	время производства и смена
СДЕЛАНО В РОССИИ	страна производства

### 4. Требования к монтажу

- 4.1. Монтаж труб должен осуществляться при температуре окружающей среды не ниже +5 °С. Трубы, хранившиеся или транспортировавшиеся при температуре ниже 0 °С, должны быть перед монтажом выдержаны в течение 2 часов при температуре не ниже +10 °С.
- 4.2. Соединение труб выполняется с помощью резьбозажимных фитингов (концовок стандартов «конус» и «евроконус») или пресс-фитингов, соответствующих диаметру и толщине стенки трубы. При работе с указанными фитингами следует руководствоваться указаниями соответствующих технических паспортов.
- 4.3. Не допускаются сплющивания и переломы трубопровода во время монтажа. При «заломе», поврежденный участок трубы необходимо заменить.

- 4.4. Свободные концы труб необходимо закрывать заглушками во избежание попадания грязи и мусора в трубу.
- 4.5. Чтобы правильно выполнить соединение, необходимо точно отрезать трубу, соблюдая перпендикулярность ее оси и используя соответствующие инструменты.
- 4.6. При прокладке труб в конструкции пола не допускается натягивание по прямой линии, следует укладывать дугами малой кривизны (змейкой), принимая во внимание температурные параметры эксплуатации трубопровода и температуру при монтаже. При укладке трубы радиус изгиба должен быть не менее пяти наружных диаметров трубы.
- 4.7. При изгибании трубы с радиусом, близким к предельному ( $5D_{\text{нар}}$ ), рекомендуется предварительно разогреть трубу до температуры  $120^{\circ}\text{C}$  строительным феном.
- 4.8. В местах поворота трубы следует крепить хомутами или скобами с шагом 15 см.
- 4.9. Трубопровод напольного отопления должен заливаться бетонным раствором или закрываться покрытием только после проведения гидравлических испытаний на герметичность. Труба при заливке должна находиться под давлением 0,3 Мпа. Гидравлические испытания производятся в соответствии с указаниями СП 73.13330.2016.
- 4.10. Минимальная высота заливки раствора над поверхностью трубы должна быть не менее 3 см.
- 4.11. Трубу следует защищать от воздействия прямых солнечных лучей.
- 4.12. Монтаж труб следует вести в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

## **5. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию**

- 5.1. Эксплуатация труб должна осуществляться таблицы технических характеристик выше, а также строго согласно классу эксплуатации.
- 5.2. Однослойные трубы PE-RT не допускаются к применению:
  - при рабочей температуре транспортируемой жидкости свыше  $70^{\circ}\text{C}$ ;
  - при рабочем давлении, превышающем допустимое для данного класса эксплуатации;
  - в помещениях категории «Г» по пожарной опасности;
  - в помещениях с источниками теплового излучения, температура поверхности которых превышает  $120^{\circ}\text{C}$ ;
  - для расширительного, предохранительного, переливного и сигнального трубопроводов.

## **6. Условия хранения и транспортировки**

- 6.1. Хранение труб должно производиться по условиям 5 (ОЖ4), раздела 10 ГОСТ 15150–69 в проветриваемых навесах или помещениях.
- 6.2. Трубные бухты допускается хранить в штабелях высотой не более 3м.
- 6.3. Необходимо защитить трубы от воздействия прямых солнечных лучей.
- 6.4. Загрузка и выгрузка труб должна осуществляться при температуре выше  $-10^{\circ}\text{C}$ . Если транспортирование осуществляется при температуре от  $-11$  до  $-20^{\circ}\text{C}$ , то необходимо защитить трубы от механических нагрузок. Транспортировка при температуре ниже  $-21^{\circ}\text{C}$  запрещена.

- 6.5. В соответствии с ГОСТ 19433–88 трубы не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
- 6.6. При железнодорожных и автомобильных перевозках упаковки труб допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе.
- 6.7. Для избежания повреждения труб их следует укладывать на ровную поверхность, без острых выступов и неровностей. Сброс труб с транспортных средств не допускается.

## **7. Утилизация**

Утилизация изделия производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. №122-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ "Об отходах производства и потребления", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями, принятыми во исполнение указанных законов.

## **8. Гарантийные обязательства**

- 8.1. Производитель гарантирует, что трубы отвечают требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.
- 8.2. Завод-изготовитель гарантирует бесперебойную работу трубопровода в течение 7 лет, если монтаж труб, а также их эксплуатация осуществлялась в соответствии с действующими нормами.
- 8.3. Гарантия продавца распространяется на трубы в течение 1 года со дня продажи. Под гарантией понимается замена элементов труб с производственными дефектами или дефектами материала, выявленными в процессе эксплуатации трубопроводной системы.
- 8.4. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-производителя.
- 8.5. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:
  - нарушения паспортных условий хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания продукции;
  - наличия повреждений по причине форс-мажорных обстоятельств;
  - повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
  - несоответствующей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
  - наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
  - наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

## **9. Условия гарантийного обслуживания**

- 9.1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока;
- 9.2. Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.
- 9.3. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.
- 9.4. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.
- 9.5. Необходимым гарантийным условием является наличие настоящего технического паспорта с указанием даты продаж, подписи и штампа торгующей организации,

накладной или товарного чека, а также копии лицензии монтажной организации, акта испытаний и справки из ЖЭКа о рабочем давлении в трубопроводной системе в день аварии. Новые гарантийные обязательства вступают в силу со дня обмена.

- 9.6. Обязательным условием действия гарантии является наличие протокола испытания давлением.

<b>Гарантийный талон</b>		
<b>Трубы Varmega® PE-RT</b>		
<b>Артикул</b>	<b>Диаметр, мм</b>	<b>Количество, м</b>
<b>Продавец:</b>		<b>Дата продажи:</b>
<i>М.П. торгующей организации</i>		
<b>Название организации, осуществившей монтаж трубы:</b>		
<b>Номер лицензии:</b>		
<b>Номер договора:</b>		
<b>ФИО ответственного лица:</b>		
<b>Контактный телефон:</b>		
<i>М.П. организации, осуществляющей монтаж трубопровода</i>		<b>Подпись:</b>
<b>С правилами гарантии, установки и эксплуатации ознакомлен, претензии к комплектации и внешнему виду не имею:</b>		<hr/> <b>(Подпись покупателя)</b>

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться по телефону горячей линии 8-800-700-66-86

**Адрес:** РФ, 301830, Тульская обл., г. Богородицк, Заводской проезд, д. 2